



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.349.Н.00026

№

(номер сертификата соответствия)

008405

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для
соблюдения требований технического регламента

Наименование и обозначение продукции	Обозначение национального стандарта или свода правил, наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования
Скатная кровельная система, марки «Армо-Бетон» «Вариант №2»: 1. Несущее основание - ж/б плита покрытия из бетона класса В20, толщиной не менее 140 мм 2. Пароизоляция, битумно-полимерный материал типа Унифлекс ЭПП по СТО 72746455-3.1.12-2015 3. Утеплитель плита минераловатная теплоизоляционная ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА по СТО 72746455-3.2.7-2018 4. Крепежный уголок по ТУ 24.33.20-001-87370346-2019 5. Обрешетка из оцинкованной стали по ТУ 24.33.20-001-87370346-2019 6. Ветрозащитная, паропроницаемая мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 110 по СТО 7276455-3.9.10-2018 7. Вентазор, профиль типа «Омега» по ТУ 24.33.20-001-87370346-2019 8. Основание под кровлю: сплошной настил из OSB-3 в два слоя, по 10 мм каждый, по ТУ 5534-002-79787960-2015 9. Подкладочный слой - объемная, диффузионная мембрана K-Roof C10 10. Гидроизоляционный слой - кровельная оцинкованная, окрашенная сталь, с фальцевым соединением, торговой марки ARMO по СТО 1.022.06.2023	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность».	Предел огнестойкости конструкции при равномерно распределенной нагрузке 360 кг/м2 без учета массы конструкции- RE 15 Класс пожарной опасности - K0 (15)

Руководитель

(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)



Тебякина О. Ю.

Башаев Р. Ш.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.349.Н.00026

№

(номер сертификата соответствия)

008404

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для
соблюдения требований технического регламента

Наименование и обозначение продукции	Обозначение национального стандарта или свода правил, наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования
Скатная кровельная система, марки «Армо-Сталь» «Вариант №1»: 1. Стропильные конструкции из металла 2. Несущее основание - оцинкованный профнастил марки НС35, толщиной не менее 0,7мм по ГОСТ 24045-2016 3. Пароизоляция, битумно-полимерный материал Паробарьер СА 500 (толщина не более 2 мм) с покрытием из алюминизированной полимерной пленки по СТО 72746455-3.1.9-2014 4. Утеплитель минераловатный ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА по СТО 72746455-3.2.7-2018 5. Крепежный уголок по ТУ 24.33.20-001-87370346-2019 6. Обрешетка из оцинкованной стали по ТУ 24.33.20-001-87370346-2019 7. Ветрозащитная, паропроницаемая мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 110 по СТО 7276455-3.9.10-2018 8. Вентзаяор профиль типа «Омега» по ТУ 24.33.20-001-87370346-2019 9. Основание под кровлю. Сплошной настил из OSB-3 в два слоя, по 10 мм каждый, по ТУ 5534-002-79787960-2015 10. Подкладочный слой - объемная, диффузионная мембрана K-Roof C10 11. Гидроизоляционный слой - кровельная оцинкованная, окрашенная сталь, с фальцевым соединением, торговой марки ARMO по СТО 1.022.06.2023	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность».	Предел огнестойкости конструкции при равномерно распределенной нагрузке 210 кг/м2 без учета массы конструкции- RE 15 Класс пожарной опасности - K0 (15)

Руководитель

(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)


(подпись, инициалы, фамилия)



(Handwritten signature)

Тебякина О. Ю.

Бацаев Р. Ш.

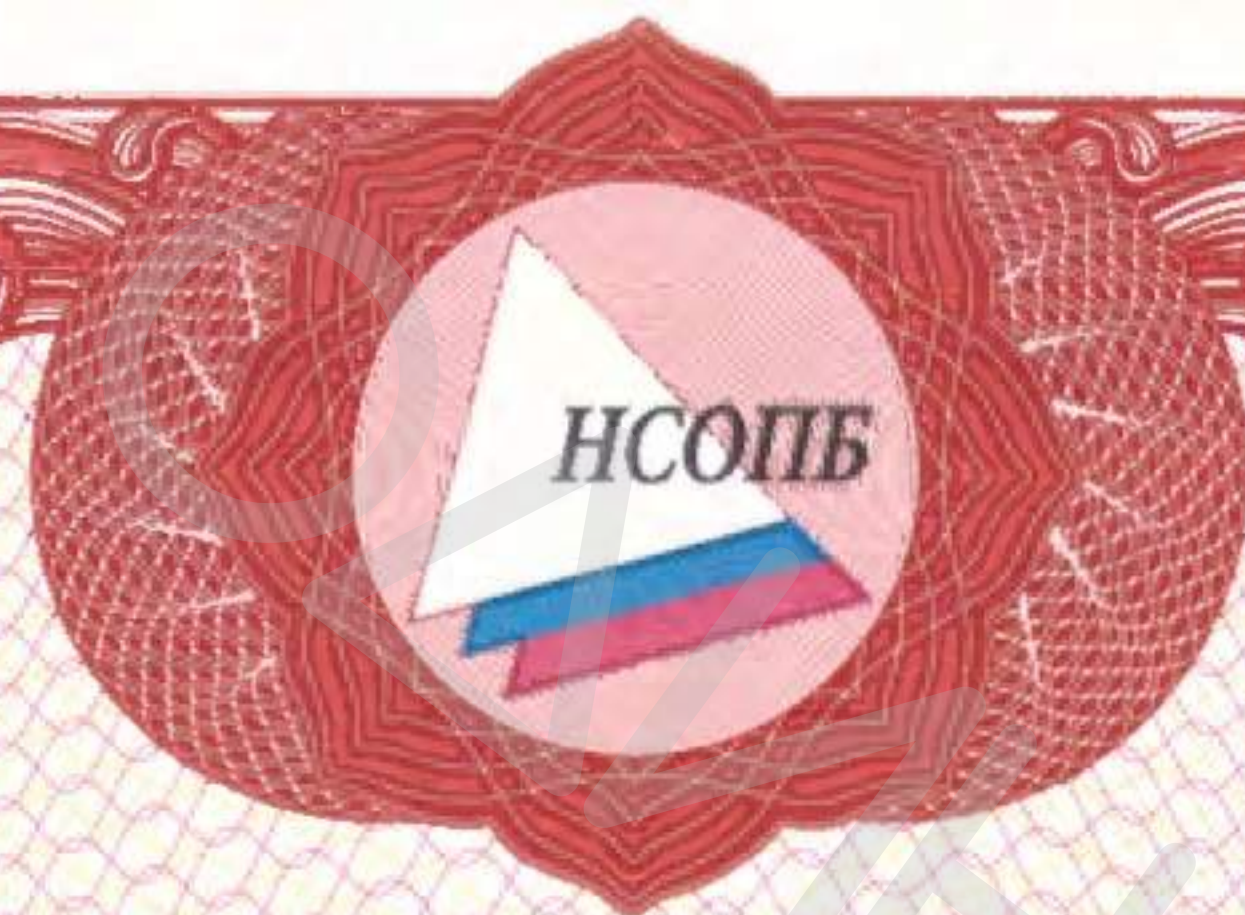

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.349.Н.00026

35062

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОДИН»

(ООО «ОДИН»), ОГРН 1047855136670.

Россия, 191040, Санкт-Петербург, Литовский проспект, 74, литер А, офис 428

Телефон: +7(812) 918-98-08, e-mail: dm@odinspb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОДИН»

(ООО «ОДИН»), ОГРН 1047855136670.

Россия, 188508, г. Санкт-Петербург, производственная зона Горелово, Волхонское шоссе, д. 4, корп. 8, стр. 2.

Телефон: +7(812) 918-98-08, e-mail: dm@odinspb.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ООО «Пожарная Академия»

121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, эт. 8, пом. II, комн. 12, оф. 28В, тел.: +7 (495) 175-92-81, e-mail: info@acfire.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Скатная кровельная система, марки «Армо-Сталь» и «Армо-Бетон», изготовленная в соответствии с Технологическим регламентом №001-АРМО/2023 от 02.02.2023 года

Серийный выпуск. См. Приложение – бланк № 008404.008405.

код ОКПД2
25.11.23.114
код ТН ВЭД России
730890

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, из соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"

ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие"

ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность"

конструкции"

(См. Приложение – бланк № 008404.008405.)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протоколы испытаний №ПА/066/067 от 10.07.2023 выданные испытательной лабораторией ИЛ «Пожарная Академия» Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Академия», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.349 от 09.06.2022.

Акт о результатах анализа состояния производства № ПА-026 от 29.05.2023 г. Орган по сертификации ООО «Пожарная Академия», регистрационный номер-аттестата аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.349 от 09.06.2022. Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технологический регламент №001-АРМО/2023 от 02.02.2023 года.;

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 14.07.2023 по 13.07.2028



Руководитель

(заместитель руководителя)

экспертной организации

Подпись

Тебякина О.Ю.

И.О. Фамилия

Эксперт

Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду

в Федеральном реестре СМН

«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pф

Башаев Р.Ш.

И.О. Фамилия